


CORSO VITTORIO EMANUELE

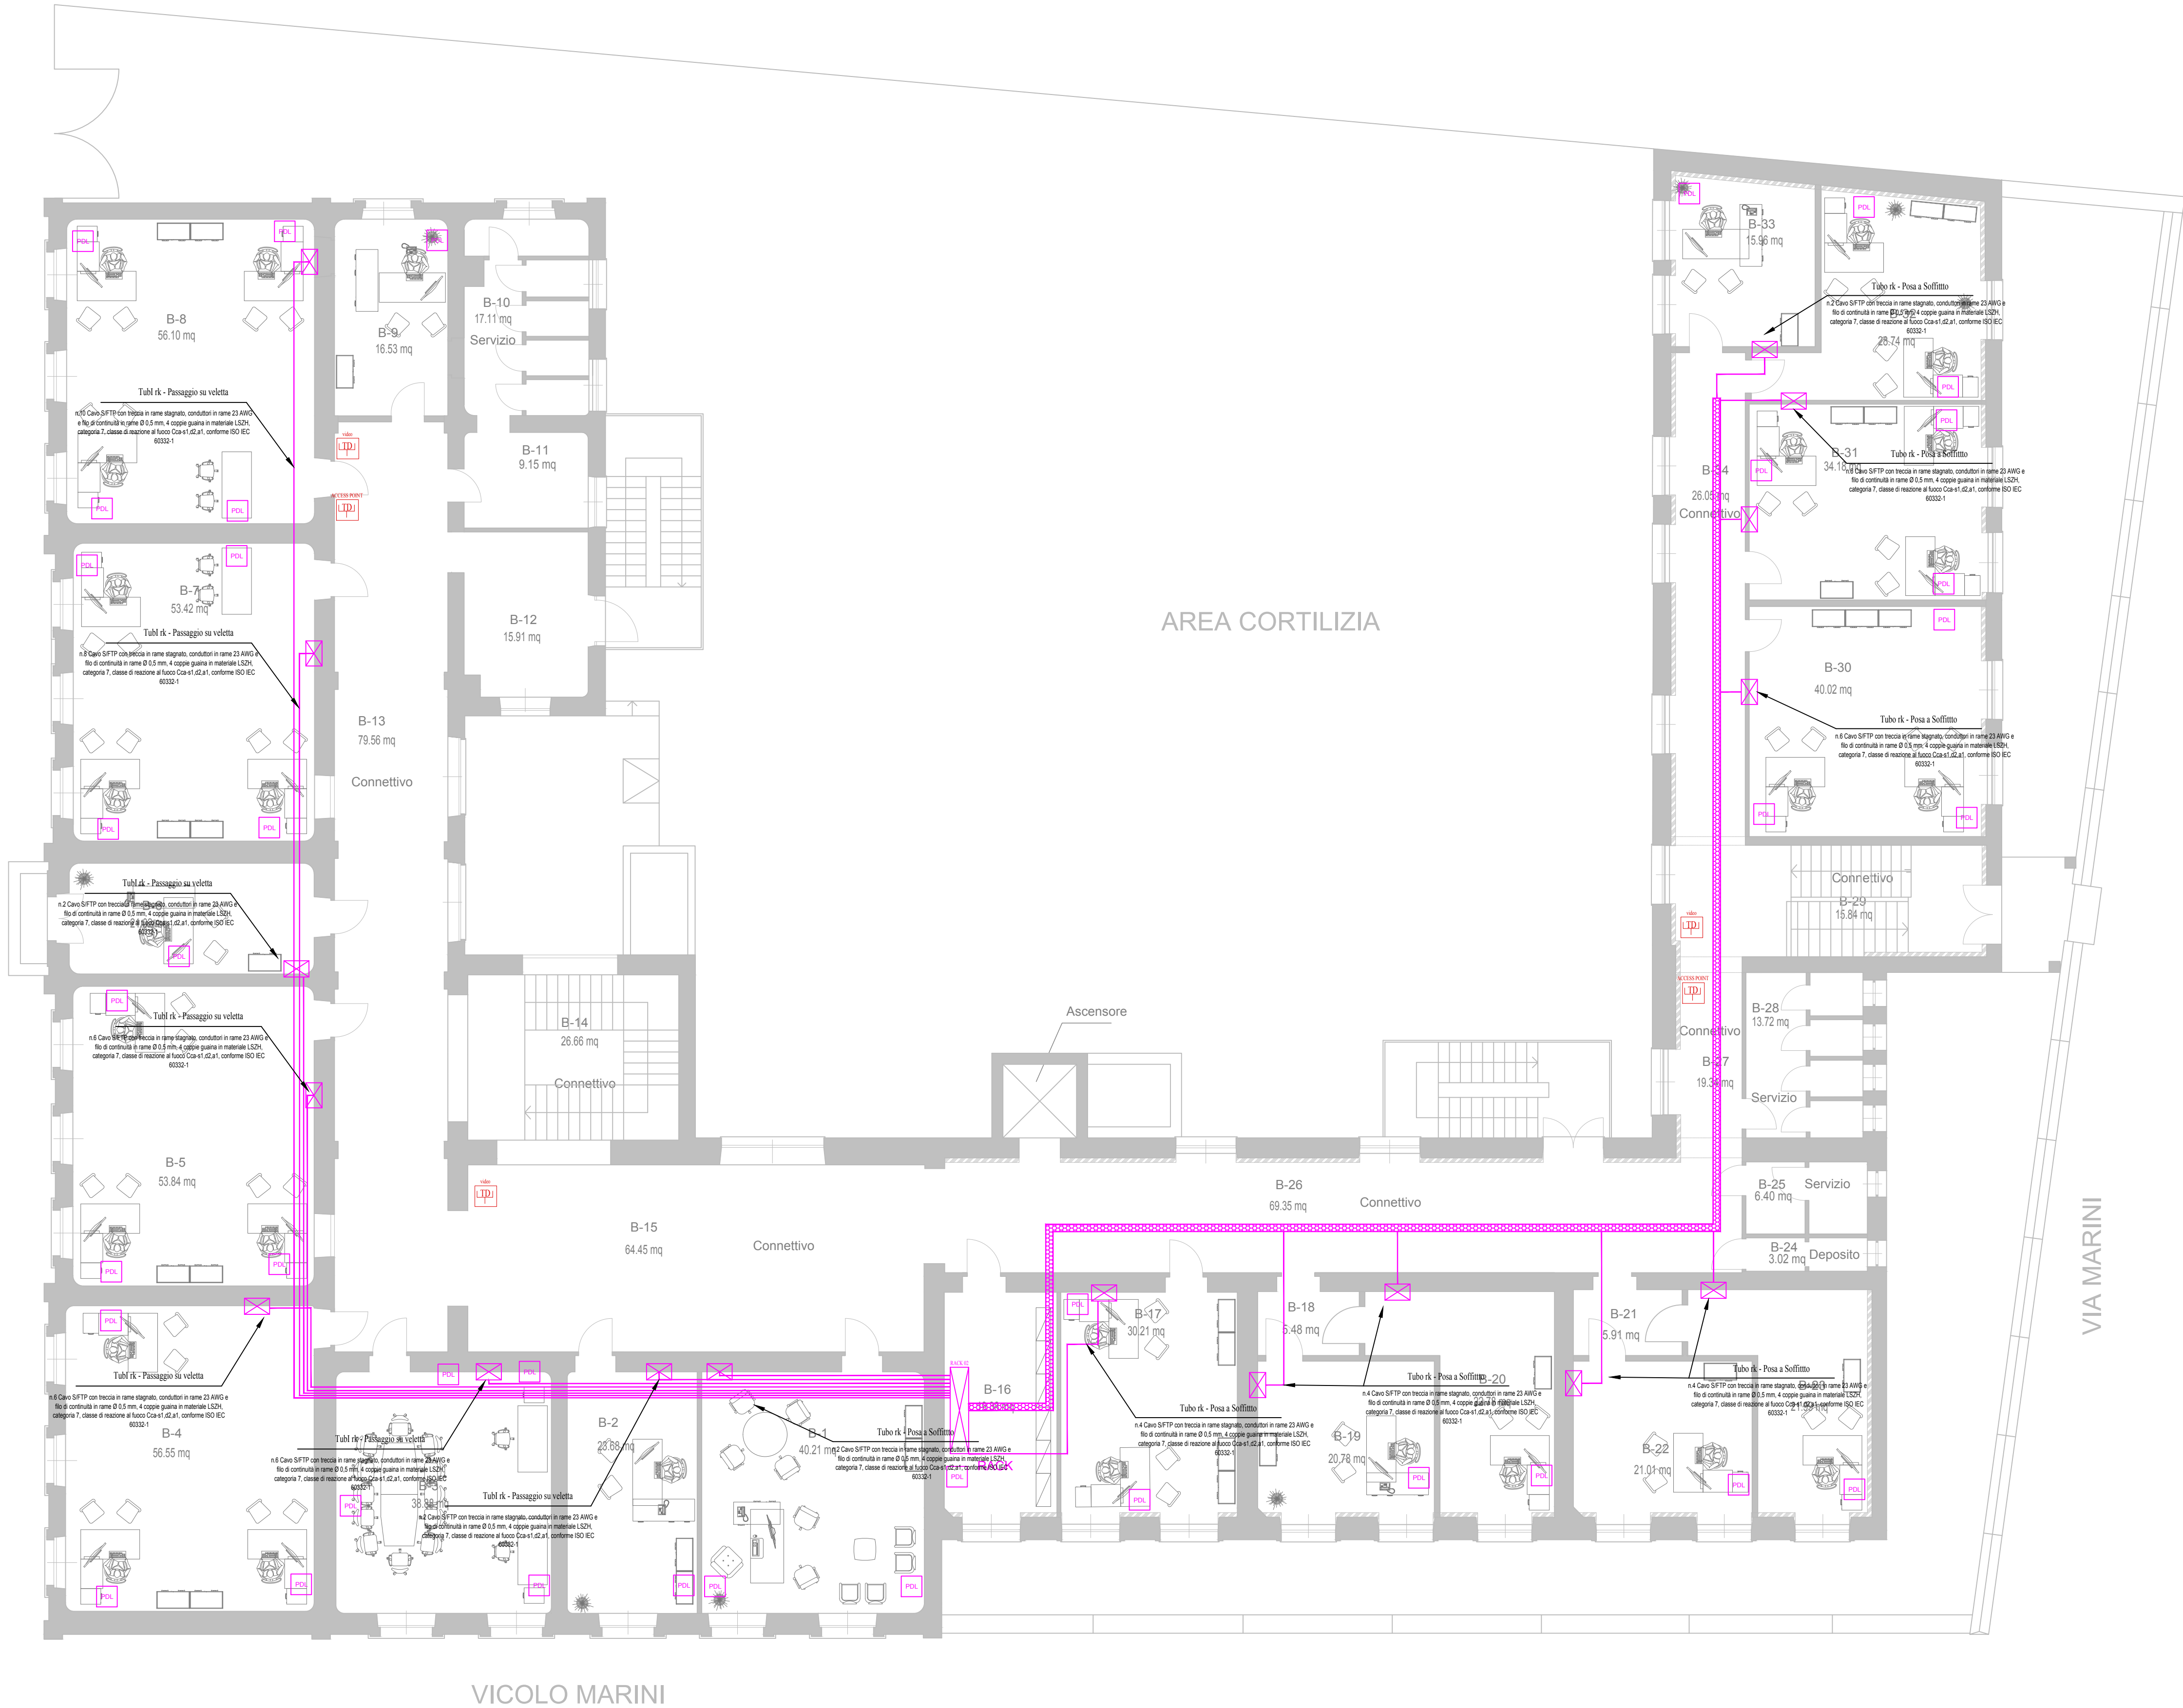

VICOLO MARINI

VIA MARINI

PIANTA PIANO PRIMO - SCALA 1:100

LEGENDA			
	PUNTO DI COMANDO INTERRUITTORE UNIPOLARE IHA		CONDUITTORE IN PVC RIGIDO TIPO IKA - SEZIONI 20/25/32/40 - IM E LUCI
	PUNTO DI COMANDO INTERRUITTORE BIPOLARE IHA		CONDUITTORE IN PVC RIGIDO TIPO IKA - SEZIONI 20/25/32/40 - DATI
	PUNTO DI COMANDO DEVIATORE IHA		CANALE METALLICA CHISA 20x75
	PUNTO DI COMANDO INTERRUITTORE IHA		NODO DI TERRA CON SCATOLA TRASPARENTE
	PUNTO DI COMANDO PULSANTE		QUADRO ELETTRICO DI DISTRIBUZIONE E PROTEZIONE
	PUNTO DI COMANDO DALLI		CASSETTA DI DERIVAZIONE INSTALLAZIONE LUCI E FM
	SENSORE PRESENZA LUMINOSTAT		CASSETTA DI DERIVAZIONE INSTALLAZIONE DATI TV E SPECIALI
	GRUPPO PRESE BIPASSO 10/16A-SCUKO		RISALITA CONDUITTORE
	PRESA TELEFONICA R011		LAMPADA DI SICUREZZA CON INDICAZIONE DELLA VIA DI FUGA - SA AUTONOMIA IIIH
	PRESA RETE DATI RJ45		LAMPADA AUTONOMIA DI EMERGENZA SE - AUTONOMIA IIIH
	POSTAZIONE DI LAVORO N.2 DATI RJ45		



COMUNE DI ITTIRI

PROVINCIA DI SASSARI

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE
URBANA - COMPLETAMENTO LAVORI PALAZZO DON
BOSCO SEDE ISTITUZIONALE



TECNICO INCARICATO:
Arch. ALESSANDRO DEIANA

IL SINDACO:
Sig. Antonio Sau

IL RUP:
Geom. Francesco Meloni

OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO
TAVOLA:
Piano Primo_Rete Dati

SCALA:
1:100

DIS:

PE-IES_11

NOTE:

REV:

DATA: GIUGNO 2025

STUDIO DI ARCHITETTURA ARCH. ALESSANDRO DEIANA - VIA B. CROCE 14 - 07044 ITTIRI - TEL. 3480386903 E-MAIL: alessandrodeiana@gmail.com

QUESTO DOCUMENTO E' UN PRODOTTO DEL PROGETTO PRELIMINARE NON HA VALORE ESECUTIVO NE' IMPIANTISTICO. E' UN DOCUMENTO INFORMATIVO. L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA IN CONFORMITA' AL PROGETTO PRELIMINARE. IL PROGETTO PRELIMINARE E' UN DOCUMENTO INFORMATIVO. L'INSTALLAZIONE DEVE ESSERE REALIZZATA IN CONFORMITA' AL PROGETTO PRELIMINARE.